

Technical Data

EAT•N CS200/SV

 CE 11
2831
DoP0041




	CS200/SV ALARM SOUNDER	
	 EN54-3	
Operating voltage	9 - 15Vdc 18 - 28Vdc	9 - 28Vdc
Current	20mA	32mA
Cable size	0.28 - 2.5mm ²	0.28 - 2.5mm ²
Ambient temperature (min/max)	-10°C to +55°C	-10°C to +55°C
Material	ABS V0	ABS V0
Environmental category (IP rating)	IP21C	IP21C
Tones	6	32

Fire Alarm Device - Sounder for indoor (type A) use

Essential Characteristics

Harmonized Technical Specification: EN54-3:2001+A1:2002+A2:2006

Clause(s)	Performance
4.2, 4.3, 5.2, 5.3	Pass
4.4, 4.5, 4.6, 5.4	Pass
5.5, 5.7, 5.8, 5.9	Pass
5.8, 5.9	Pass
5.11	Pass
5.12, 5.13, 5.14, 5.15	Pass
5.16	Pass
5.17	Pass

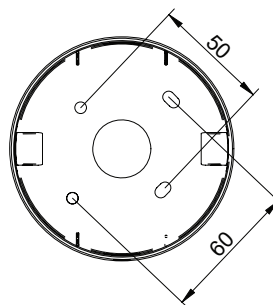

**6 Way Switch Variants**

Example of Tone 3 setting


1	High Vol	1	1	1	1	1	ON	CIT
	Low Vol	1	2	3	4	5	1	2
2	High Vol	1	1	1	1	1	ON	CIT
	Low Vol	V	1	2	3	4	1	2



2nd tone overrides 1st tone

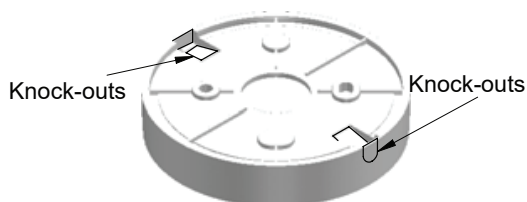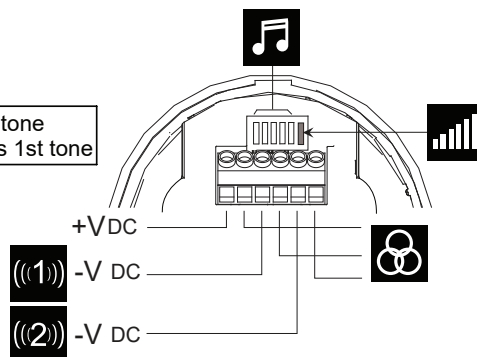

A rear cable entry hole is provided.
For surface wiring remove knock-outs.

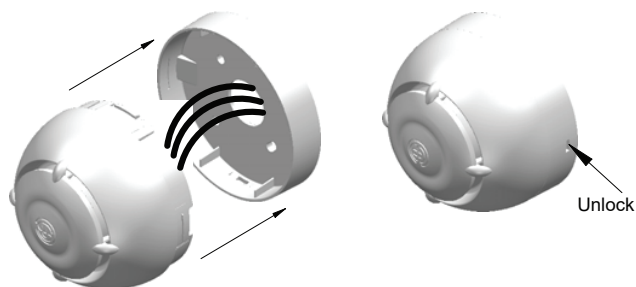

The sounder clips onto the base.
To remove the sounder insert a small
tool into the base hole and pull apart.

Technical Data

							CS200/SV ALARM SOUNDER					
								*12Vdc on axis &1M	EN54-3 Min SPL @ 15Vdc @ Max Volume @ Loudest node dB(A) @1m		*24Vdc on axis &1M	EN54-3 in SPL @ 28Vdc @ Max Volume @ Loudest node dB(A) @1m
							mA	dB(A)		mA	dB(A)	
1	14	11111	Alternating	800 & 970Hz	2Hz (250ms~250ms)	BS Fire Tone	6	95	*	13	101	*
2	14	11110	Sweep	800 & 970Hz	7Hz (7/s)	BS Fire Tone	8	94	*	12	100	*
3	14	11101	Sweep	800 & 970Hz	1Hz (1/s)	BS Fire Tone	6	95	92	12	102	97
4	14	11100	Continuous	2850Hz	Steady	General Purpose	16	99	*	32	105	*
5	4	11011	Sweep	2400 ~ 2850Hz	7Hz	General Purpose	16	103	*	32	109	*
6	4	11010	Sweep	2400 ~ 2850Hz	1Hz	General Purpose	16	105	*	32	112	*
7	14	11001	Slow whoop	500 ~ 1200Hz	3s Sweep, 0.5s silence, then repeat	Dutch fire (NEN 2575)	6	97	93	12	103	97
8	14	11000	Sweep (DIN)	1200 ~ 500Hz	1Hz	German fire (DIN 33 404)	7	96	92	15	103	97
9	4	10111	Alternating	2400 & 2850Hz	2Hz (250ms~250ms)	General Purpose	15	99	*	31	105	*
10	14	10110	Intermittent	970Hz	0.5Hz (1s On / 1s Off)	PFEER alert	5	95	*	8	101	*
11	14	10101	Alternating	800 & 970Hz	1Hz (500ms~500ms)	BS Fire Tone	6	95	*	12	101	*
12	4	10100	Intermittent	2850Hz	0.5Hz (1s On / 1s Off)	General Purpose	9	99	*	17	105	*
13	14	10011	Intermittent	970Hz	0.8Hz (250ms On / 1s Off)	General Purpose	3	94	*	5	101	*
14	1	10010	Continuous	970Hz	Steady	PFEER toxic gas	7	95	92	14	101	91
15	14	10001	Alternating	554 & 440Hz	100ms ~ 400ms	French fire (NFS 32-001)	8	96	*	17	102	*
16	19	10000	Intermittent	660Hz	3.3Hz (150ms On / 150ms Off)	Swedish (Air Raid)	4	94	*	6	100	*
17	19	01111	Intermittent	660Hz	0.28Hz (1.8s On / 1.8s Off)	Swedish (Local warning)	4	95	*	7	101	*
18	19	01110	Intermittent	660Hz	0.05Hz (13s Off / 6.5s On)	Swedish (Pre-mess)	3	95	*	6	101	*
19	1	01101	Continuous	660Hz	Steady	Swedish (All clear)	5	95	*	10	101	*
20	19	01100	Alternating	554 & 440Hz	0.5Hz (1s On / 1s Off)	Swedish (Turn out)	7	96	*	16	102	*
21	14	01011	Intermittent	660Hz	1Hz (500ms ~ 500ms)	Swedish general purpose	4	94	*	6	101	*
22	14	01010	Intermittent	2850Hz	4Hz (150ms On / 100ms Off)	Pelican Crossing	12	98	*	27	104	*
23	14	01001	Sweep	800 ~ 970Hz	50Hz	BS Fire Tone	6	93	*	12	100	*
24	4	01000	Sweep	2400 ~ 2850Hz	50Hz	General Purpose	15	102	*	32	108	
25	14	00111	Intermittent	970Hz	3 x 500ms pulses followed by 1.5s silence then repeat	ISO 8201	4	95	*	7	101	*
26	14	00110	Intermittent (I*)	800 ~ 970Hz	3 x 500ms pulsed sweep followed by 1.5s silence then repeat	ISO 8201	4	95	*	6	102	*
27	14	00101	Intermittent (I*)	970 ~ 800Hz	3 x 500ms pulsed sweep followed by 1.5s silence then repeat	ISO 8201	3	94	*	6	101	*
28	10	00100	Alternating	800 & 970Hz	2Hz (250ms ~ 250ms)	BS Fire Tone	6	95	*	12	101	*
29	988Hz	00011	Alternating	990 & 650Hz	2Hz (250ms ~ 250ms) (Symphoni Tones)	BS Fire Tone	10	99	92	20	105	94
30	510Hz	00010	Alternating	510 & 610Hz	2Hz (250ms ~ 250ms) (Squashni Micro Tones)	BS Fire Tone	8	94	89	16	100	97
31	14	00001	Sweep	300 ~ 1200Hz	1Hz	General Purpose	10	98	*	14	103	*
32	510Hz	00000	Alternating	510 ~ 610Hz	1Hz (550ms ~ 500ms)	BS Fire Tone	8	95	*	16	100	*

- I. Tones certified under the CPR (Fire Alarm Applications) are shown in the column marked EN54-3
- II. All other SPL measurements are taken 'on axis' & are not third party verified.
- III. Detailed EN54-3 polar SPL measurements are available in M06-009
- IV. A SPL of at least 65dB(A) is achieved in at least one direction at minimum volume/voltage.
- I. Les tons certifiés dans le cadre de la RPC (application alarme incendie) sont indiqués dans la colonne intitulée EN54-3.
- II. Toutes les autres mesures NPA sont relevées « sur axe » et ne sont pas vérifiées par un tiers.
- III. Les mesures NPA polaires détaillées EN54-3 sont disponibles dans M06-009
- I. Die nach CPR (Feuermelderanwendung) zertifizierten Töne sind in Spalte EN54-3.
- II. Alle anderen Schalldruckmessungen wurden vom akustischen Mittelpunkt ab gelesen und von keiner unabhängigen Stelle verifiziert.
- III. Detaillierte Polar-SPL-Messungen gemäß EN54-3 sind erhältlich in M06-009
- I. I toni della sirena certificati CPR (applicazione allarme antincendio) sono indicate nella colonna contrassegnata con EN54-3.
- II. Tutte le altre misurazioni SPL sono state rilevate "sull'asse" e non sono state verificate da terzi.
- III. Le misurazioni SPL polari ai sensi della norma EN54-3 sono disponibili in M06-009

- I. U vindt tonen die onder CPR (brandalarmtoepassing) zijn gecertificeerd, in de kolom waar EN54-3 staat vermeld.
- II. Alle andere SPL-afmetingen zijn via de 'as' gedaan en niet door derden geverifieerd.
- III. Uitgebreide polaire SPL-afmetingen voor EN54-3 zijn beschikbaar in M06-009
- I. Los sonidos certificados por el CPR (aplicación para alarmas de incendios) se muestran en la columna marcada con EN54-3.
- II. Cualquier otra medida del SPL (nivel de intensidad acústica) se toma "sobre el eje" y no está verificada por terceras partes.
- III. Las medidas detalladas del SPL polar EN54-3 están disponibles en M06-009
- I. Signaler som är certifierade för CPR (brandvarnare) visas i kolumnen märkt EN54-3.
- II. Alla övriga mätningar av ljudtrycket har genomförts "direkt intill" och är inte bekräftade av tredje part.
- III. Detaljerade polära mätningar av ljudtrycket enligt EN54-3 finns under M06-009
- I. Sygnały dźwiękowe zgodne z CPR (do zastosowań pożarowych) wskazane są w kolumnie EN54-3.
- II. Pomiar SPL wszystkich pozostałych sygnałów zostały wykonane „w osi” i nie były poddane weryfikacji przez stronę trzecią.
- III. Szczegółowe dane pomiarów kątowych SPL wg EN54-3 dostępne są w dokumencie M06-009.